

**Proyecto  
323  
(2022)**




## HOTEL DIRECTOR VITACURA

**Av. Vitacura 3600, 8320000 Vitacura, Región**

Para el proyecto del Hotel Director Vitacura, se realizó un retrofit de la central térmica, la que actualmente opera con dos calderas pirotubulares, una a gas y una de respaldo a petróleo, con tres boiler de 1000 lts cada uno, ubicados en el segundo subterráneo para suministrar Agua Caliente Sanitaria y Calefacción. El retrofit consideró la instalación de un HeatGuard X, un mono CTR para la generación de ACS instantánea y Bypass a los 3 Boilers existentes.

### ÍNDICE ENERGÍA

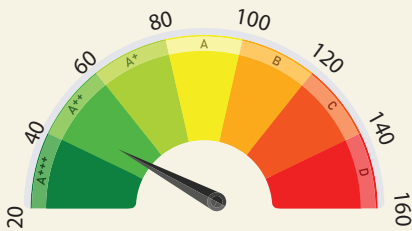

45.00 KWh/m²ACS

Energético: Gas Natural (GN)  
Habitaciones: 96  
Metros cuadrados: 6.910 m²  
Servicios: ACS



**CTR** + **BP**boilers  
CALENTAMIENTO EN TIEMPO REAL

@ [www.energy-tracking.com](http://www.energy-tracking.com)  
✉ [info@energy-tracking.com](mailto:info@energy-tracking.com)

